




BOSCH

Lietošanas instrukcija

Kondensācijas tipa gāzes apkures katls

Condens 2300i W

GC2300i W 24 C 23 | GC2300i W 15/25 C 23 | GC2300i W 15 P 23 | GC2300i W 24 P 23

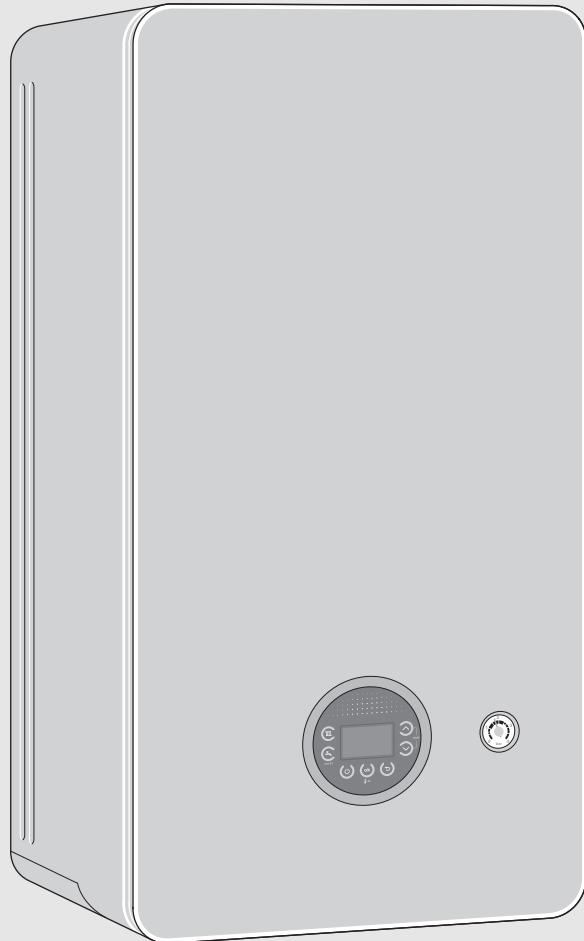

Satura rādītājs

1 Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi	3
1.1 Simbolu skaidrojums	3
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi	3
2 Izstrādājuma apraksts.....	5
2.1 Atbilstības deklarācija	5
3 Lietošana	6
3.1 Iekārtas ieslēgšana/izslēgšana	6
3.2 Vadības paneļa pārskats	6
3.3 Displeja rādījumi	6
3.4 Apkures ūdens maksimālās temperatūras iestatīšana	7
3.5 Karstā ūdens sagatavošanas iestatīšana.....	7
3.5.1 Karstā ūdens temperatūras ieregulēšana	7
3.5.2 Komforta režīma vai ekonomiskā režīma ieregulēšana	7
3.6 Manuālais režīms	8
3.7 Manuālā vasaras režīma iestatīšana	8
4 Termiskā dezinfekcija	8
5 Key (Piederumi)	9
6 Enerģijas taupīšanas norādījumi	9
7 Klūmes	10
7.1 Gāzes krāna atvēršana/aizvēršana	10
7.2 Klūmju novēršana.....	10
8 Apkope.....	10
9 Enerģijas patēriņš, apkārtējās vides aizsardzība un utilizācija	11
9.1 Ierīces dati attiecībā uz enerģijas patēriņu.....	11
9.2 Apkārtējās vides aizsardzība un utilizācija	15
10 Termini.....	15

1 Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi

1.1 Simbolu skaidrojums

Brīdinājuma norādījumi

Brīdinājuma norādījumos signālvārdi papildus raksturo seku veidu un smagumu gadījumos, kad netiek veikti pasākumi bīstamības novēršanai.
Ir definēti un šajā dokumentā var būt lietoti šādi signālvārdi:

**BĪSTAMI:**

BRĪDINĀJUMS nozīmē, ka būs smagi līdz dzīvībai bīstami miesas bojājumi.

**BRĪDINĀJUMS:**

BRĪDINĀJUMS nozīmē, ka iespējamas smagas un pat nāvējošas traumas.

**UZMANĪBU:**

UZMANĪBU norāda, ka personas var gūt vieglas vai vidēji smagas traumas.

**IEVĒRĪBAI:**

IEVĒRĪBAI nozīmē, ka ir iespējami mantiski bojājumi.

Svarīga informācija



Svarīga informācija, kas nav saistīta ar cilvēku apdraudējumu vai mantas bojājuma risku, ir apzīmēta ar redzamo informācijas simbolu.

Citi simboli

Simbols	Nozīme
►	Darbība
→	Norāde uz citām vietām dokumentā
•	Uzskaitījums/saraksta punkts
-	Uzskaitījums/saraksta punkts (2. līmenis)

Tab. 1

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

⚠ Norādījumi attiecībā uz mērķgrupu

Šī lietošanas instrukcija ir paredzēta apkures sistēmas lietotājam.

Jāņem vērā visās instrukcijās sniegtie norādījumi. Noteikumu neievērošana var izraisīt materiālos zaudējumus un radīt traumas, kā arī draudus dzīvībai.

- ▶ Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukcijas (siltuma ražotāju, apkures temperatūras regulatoru utt.) un saglabājet turpmākai izmantošanai.
- ▶ Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus.

⚠ Paredzētais pielietojums

Produktu drīkst lietot tikai apkures ūdens uzsildīšanai un karstā ūdens sagatavošanai.

Jebkāds cits pielietojums uzskatāms par noteikumiem neatbilstošu. Tā rezultātā radušies bojājumi neietilpst garantijas nosacījumos.

⚠ Rīcība, sajūtot gāzes smaku

Izplūstot gāzei, pastāv eksploziju risks. Gāzes smakas gadījumā ievērojiet šādus izturēšanās noteikumus.

- ▶ Izvairieties no atklātas liesmas un dzirksteļu veidošanās:
 - Nesmēkējiet, nelietojiet šķiltavas un sērkociņus.
 - Nelietojiet elektriskos slēdžus, neatvienojiet kontaktdakšas.
 - Nelietojiet telefonu un durvju zvanu.
- ▶ Noslēdziet gāzes padeves galveno noslēgarmatūru vai gāzes skaitītāju.
- ▶ Atveriet logus un durvis.
- ▶ Brīdiniet visus iemītniekus un atstājiet ēku.
- ▶ Neļaujiet ēkā iejet citām personām.
- ▶ Ugunsdzēsējiem, policijai un gāzes apgādes uzņēmumam piezvanīt no tālruņa ārpus ēkas.

⚠ Dzīvības apdraudējums, saindējoties ar dūmgāzēm

Dzīvības apdraudējums dūmgāzu noplūdes dēļ.

▶ Nav atļauts veikt dūmgāzu novadišanas sistēmas izmaiņas.

Bojātu vai neblīvu dūmgāzu cauruļu gadījumā ievērojiet šādus izturēšanās noteikumus.

- ▶ Izslēdziet siltuma ražotāju.
- ▶ Atveriet logus un durvis.
- ▶ Brīdiniet visus iemītniekus un nekavējoties atstājiet ēku.
- ▶ Neļaujiet ēkā iejet citām personām.

- Informējet apkures tehnikas specializēto uzņēmumu.
- Trūkumus novērsiet nekavējoties.

⚠ Izplūstošs oglekļa monoksīds apdraud dzīvību

Oglekļa monoksīds (CO) ir indiga gāze, kas rodas, nepilnīgi sadegot fosīlajiem kurināmajiem, piemēram, šķidrajam kurināmajam, gāzei vai cietajam kurināmajam.

Bīstamība rodas, ja oglekļa monoksīds kļūmes vai sūces dēļ izklūst no iekārtas un nepamanīti sakrājas telpās.

Oglekļa monoksīdu nevar ne redzēt, ne sagaršot, ne sajust.

Lai nepieļautu bīstamību, ko izraisa oglekļa monoksīds:

- Sertificētam specializētajam uzņēmumam iekārta regulāri ir jāpārbauda un vajadzības gadījumā tai jāveic apkope.
- Jāizmanto dūmu detektors, kas laikus signalizē par CO izplūdi.
- Ja ir aizdomas par CO izplūdi:
 - Brīdiniet visus iemītniekus un nekavējoties atstājiet ēku.
 - Informējet apkures tehnikas specializēto uzņēmumu.
 - Trūkumus novērsiet nekavējoties.

⚠ Apsekošana, tirīšana un apkope

Lietotājs ir atbildīgs par apkures sistēmas drošību un atbilstību apkārtējās vides aizsardzības normām.

Nepietiekama vai nepareiza apsekošana, tirīšana vai apkope var radīt traumas, dzīvības apdraudējumu vai materiālos zaudējumus.

Mēs iesakām noslēgt līgumu ar sertificētu specializētu uzņēmumu par ikgadēju sistēmas apsekošanu un tirīšanu pēc nepieciešamības, un apkopi.

- Darbus drīkst veikt vienīgi specializēts apkures tehnikas uzņēmums.
- Nodrošiniet, lai sertificēts specializēts uzņēmums reizi gadā pārbauda apkures sistēmu.
- Ja nepieciešami tirīšanas vai apkopes darbi, tie jāveic nekavējoties.
- Ja apkures sistēmai tiek konstatēti defekti neatkarīgi no ikgadējās apsekošanas, tie nekavējoties jānovērš.

⚠ Pārbūve un remonti

Siltuma ražotāja vai citu apkures sistēmas daļu izmaiņšana var radīt traumas un/vai mantiskos bojājumus.

- Darbus drīkst veikt vienīgi sertificēts specializētais uzņēmums.
- Nekad nenoņemt siltuma ražotāja apšuvumu.
- Neveiciet siltuma ražotāja vai citu apkures sistēmas daļu izmaiņas.
- Nekādā gadījumā neaizveriet drošības vārstu izplūdes. Apkures sistēma ar karstā ūdens tvertni: uzsildīšanas laikā no karstā ūdens tvertnes drošības vārsta var izplūst ūdens.

⚠ No telpas gaisa atkarīgais darba režīms

Uzstādīšanas telpai jābūt pienācīgi vēdināmai, ja siltuma ražotājs degšanai nepieciešamo gaisu iegūst šajā telpā.

- Neaizveriet un nesamaziniet gaisa pieplūdes un izplūdes atveres durvis, logos un sienās.
- Vienojoties ar speciālistu, nodrošiniet ventilācijas prasības:
 - veicot būvniecības izmaiņu (piem., nomainot logus un durvis);
 - papildus uzstādot gaisa izvadiš. ventilāc. iekārtas (piem., gaisa izvadiš.ventilat., tvaika nosūcēji vai kondicionētāji).

⚠ Degšanai nepieciešamais gaiss/telpas gaiss

Gaiss uzstādīšanas telpā nedrīkst saturēt uzliesmojošas vai ķimiski agresīvas vielas.

- Siltuma ražotāja tuvumā neizmantojiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus materiālus (papīru, benzīnu, šķīdinātājus, krāsas utt.).
- Siltuma ražotāja tuvumā neizmantojiet un neuzglabājiet koroziju veicinašas vielas (šķīdinātājus, līmes, hloru saturošus tirīšanas līdzekļus utt.).

⚠ Materiālie zaudējumi sala iedarbībā!

Ja apkures sistēma sala laikā neatrodas no sala aizsargātā telpā **un** nedarbojas, tad tā var aizsalt. Vasaras režīmā vai ja apkures režīms nedarbojas, darbojas tikai iekārtas pretsala aizsardzība.

- Cik vien iespējams, raugieties, lai apkures sistēma vienmēr darbotos, un turpgaitas temperatūru noregulējiet vismaz uz 30 °C ,
-vai-
- Uzticēt apkures un sanitārā ūdens cauruļvadu iztukšošanu to zemākajā punktā speciālistam.
-vai-
- Uzticēt speciālistam apkures ūdeni iemaisīt pretsala aizsardzības līdzekļi un iztukšot karstā ūdens cirkulācijas loku.

► Iš pēc 2 gadiem pārbaudīt, vai vēl ir nodrošināta vajadzīgā pretsala aizsardzība.

⚠ Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektrisko ierīču drošība

Lai novērstu elektrisko ierīču radītu apdraudējumu, atbilstoši EN 60335-1 ir jāievēro šādas prasības:

„Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, personas ar fiziskiem, uztveres vai garīgiem traucējumiem, kā arī personas bez pieredzes vai zināšanām par šādu ierīču apkalpošanu, ja ir nodrošināta pienācīga uzraudzība vai arī lietotājs ir instruēts par ierīces drošu ekspluatāciju un no tās izrietošiem riskiem. Neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt iekārtas tīrīšanas un apkopes darbus bez pienācīgas uzraudzības.“

„Lai novērstu apdraudējumu, bojātu elektrotīkla strāvas padeves kabeli uzticiet nomainīt uzstādītājam vai klientu servisam, vai sertificētam elektriķim.“

2 Izstrādājuma apraksts

2.1 Atbilstības deklarācija

Šīs iekārtas konstrukcija un darbības veids atbilst Eiropas un valsts likumdošanas prasībām.

 Ar CE markējumu tiek apliecināta izstrādājuma atbilstība visiem piemērojamajiem ES noteikumiem, kuros noteiktas prasības šī markējuma piešķiršanai.

Atbilstības deklarācijas pilns teksts pieejams internetā: www.junkers.lv.

3 Lietošana

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstīta siltuma ražotāja lietošana. Atkarībā no izmantotā vadības bloka dažu funkciju lietošana var atšķirties no apraksta. Tāpēc ievērojet arī norādījumus vadības bloka lietošanas instrukcijā.

3.1 Iekārtas ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēgšana

- Ieslēdziet iekārtu, nospiežot taustiņu. Dispļejā tiek parādīta apkures ūdens turpgaitas temperatūra.



Kad dispļejā parādās pārmaiņus un turpgaitas temperatūra, iekārtā 15 minūtes darbojas ar minimālo siltuma jaudu, lai iekārtā piepildītu kondensāta sifonu.

Izslēgšana

IEVĒRĪBAI:

Sala radīti iekārtas bojājumi!

Apkures sistēma ilgākā laika posmā var aizsalt (piemēram, pēc strāvas padeves pārtraukuma vai sprieguma padeves izslēgšanas, kurināmā padeves traucējumu dēļ, katla traucējumu un citu iemeslu dēļ).

- Nodrošiniet, lai apkures sistēma pastāvīgi darbotos (ipaši, ja pastāv aizsalšanas risks).




Izslēgtai iekārtai bloķešanas aizsardzība nedarbojas.

Bloķešanas aizsardzības funkcija novērš apkures sūkņa un trīsvirzienu vārsta iestrēgšanu pēc ilgākas dīkstāves.

- Iekārtu izslēdziet ar taustiņu (→ 1. att.).


3.2 Vadības paneļa pārskats

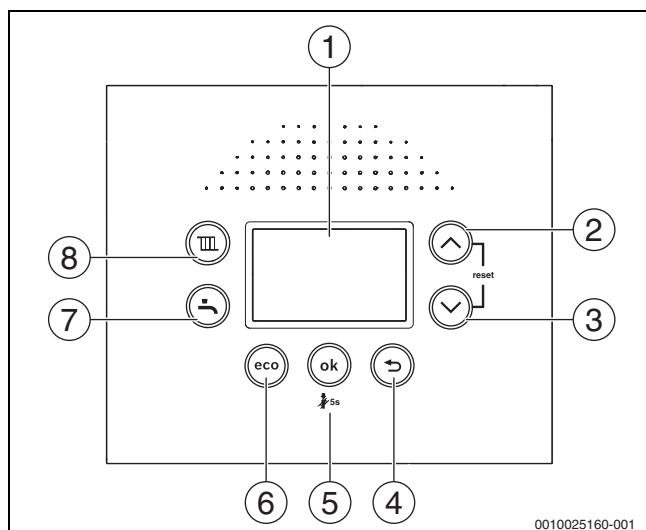

Att. 1 Vadības paneļa pārskats

- [1] Dispļejs
- [2] Bultīņu taustiņš ▲
- [3] Bultīņu taustiņš ▼
- [4] Taustiņš ↗
- [5] Taustiņš ok
- [6] Taustiņš eco
- [7] Taustiņš ←
- [8] Taustiņš ⌂

3.3 Dispļeja rādījumi

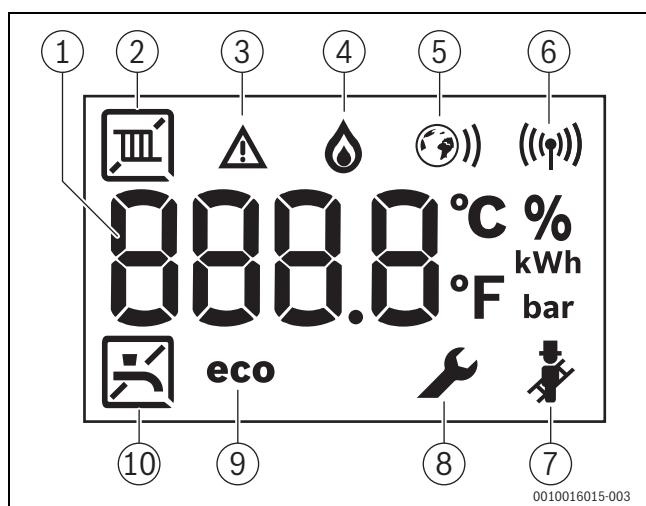

Att. 2 Dispļeja rādījumi

- [1] Digitālais rādījums
- [2] Apures režīms
- [3] Traucējuma indikācija
- [4] Degļa darbība
- [5] Ethernet savienojums (tikai attiecīgajās iekārtās)
- [6] Radio savienojums (tikai attiecīgajās iekārtās)
- [7] Dūmvada tirītāja režīms
- [8] Servisa režīms
- [9] Ekonomiskais režīms aktīvs
- [10] karstā ūdens sagatavošana

3.4 Apkures ūdens maksimālās temperatūras iestatīšana

Apkures ūdens temperatūra tiek iestatīta ar turpgaitas temperatūru. Maksimālo turpgaitas temperatūru var iestatīt diapazonā no 30 °C līdz 82 °C¹⁾ iestatīšana. Momentānā turpgaitas temperatūra redzama displejā.

Ja ir ieslēgts apkures režīms:

- Nospiediet taustiņu . Displejā mirgo iereģulētā maksimālā turpgaitas temperatūra un parādās simbols .
- Lai iestatītu vajadzīgo maksimālo turpgaitas temperatūru, nospiediet bultiņas taustiņu ▲ vai ▼.
- Saglabājiet iestatījumu ar taustiņu **ok**. Pēc 3 sekundēm iestatījums tiek saglabāts automātiski.

Displejā tiek parādīta faktiskā turpgaitas temperatūra.

Tipiskās maksimālās turpgaitas temperatūras ir sniegtas 2. tab.



Vasaras režīmā apkures režīms ir bloķēts (displejā tiek parādīts ).

Apkures režīmā displejā mirgo simbols . Ja deglis ir aktīvs, papildus tiek parādīts simbols .

Tab. 2 Maksimālā turpgaitas temperatūra

Turpgaitas temperatūra	Izmantošanas piemērs
	Vasaras režīms
aptuveni 75 °C	Radiatoru apsilde
aptuveni 82 °C	Konvektoru apsilde

Tab. 2 Maksimālā turpgaitas temperatūra

3.5 Karstā ūdens sagatavošanas iestatīšana

3.5.1 Karstā ūdens temperatūras iereģulēšana



UZMANĪBU:

Applaucēšanās risks/Apdedzināšanās risks!

Apkures iekārtā var rasties temperatūras virs 60 °C.

- Pirms apsekošanas un apkopes darbu veikšanas ļaujet apkures katlam atdzist.

Karstā ūdens temperatūru var iestatīt no 35 °C līdz apm. 60 °C (70 °C P-ierīces).

- Nospiediet taustiņu . Tieka parādīta iestatītā karstā ūdens temperatūra.
- Iestatiet vēlamo karstā ūdens temperatūru, izmantojot taustiņu ▲ vai ▼.
- Saglabājiet iestatījumu ar taustiņu **ok**. Pēc 3 sekundēm iestatījums tiek saglabāts automātiski.

Displejā tiek parādīta faktiskā turpgaitas temperatūra.

Karstā ūdens režīmā displejā mirgo simbols . Ja deglis ir aktīvs, displejā tiek parādīts simbols .

Pasākumi saistībā ar kalķi saturošu ūdeni

Lai izvairītos no kalķa nosēdumiem un attiecīgi izrietošiem servisa pakalpojumiem:



ja ir kalķi saturošs ūdens ar augstu cietības līmeni ($\geq 15^{\circ}\text{dH} / 27^{\circ}\text{fH}/2,7 \text{ mmol/l}$)

- Iereģulēt karstā ūdens temperatūru 55 °C.

3.5.2 Komforta režīma vai ekonomiskā režīma iereģulēšana

Komforta režīmā iekārtā pastāvīgi tiek uzturēta iestatītā temperatūra (→ servisa funkcija 3-CA). Tādējādi no vienas puses ir īss gaidīšanas laiks karstā ūdens patēriņam, no otras puses iekārta iesēdzas arī tad, ja karstais ūdens netiek patērēts.

Ekonomiskajā eco režīmā uzsildīšana līdz iestatītajai temperatūrai notiek tikai tad, kad karstais ūdens tiek patērēts.



Maksimālai gāzes un karstā ūdens ietaupīšanai:

- Šī atveriet karstā ūdens krānu un atkal aizveriet. Ūdens tiek vienu reizi uzsildīts līdz iestatītajai temperatūrai.
- Lai iestatītu ekonomisko režīmu: spiediet , līdz displejā parādās **eco**.
- Lai atgrieztos komforta režīmē: spiediet taustiņu , līdz displejā parādās **eco**.

1) Maksimālo vērtību var pazemināt servisa tehnīkis.

3.6 Manuālais režīms

Ja ir tehniskas problēmas ar laika un temperatūras iestatījumiem, var aktivizēt manuālo darbības režīmu. Tādējādi apkures katlu var lietot neatkarīgi no iestatījumiem.

Lai aktivizētu manuālo darbības režīmu:

- ▶ atgaisošanas atslēgu turiet nospiestu 5 sekundes.
- ▶ pārbaudiet turpgaitas temperatūras indikāciju un pielāgojet, ja nepieciešams; turpgaitas temperatūra tiek parādīta starp divām svītriņām; tā ir norāde, ka manuālais darbības režīms ir aktivizēts;
- ▶ apkures katlu tikai noteiktu laiku darbiniet manuālajā darbības režīmā, līdz novērstas tehniskās problēmas.

Lai deaktivizētu manuālo darbības režīmu:

- ▶ atgaisošanas atslēgu turiet nospiestu 5 sekundes.

3.7 Manuālā vasaras režīma iestatīšana

Vasaras režīmā apkures sūknis un līdz ar to arī apkure ir izslēgti. Karstā ūdens sagatavošana un strāvas padeve regulēšanas sistēmai turpinās.

Manuālā vasaras režīma ieslēgšana

- ▶ Nospiediet taustiņu .
- ▶ Spiediet bultiņu taustiņu ▼ tik ilgi, līdz displejā parādās **OFF**.
- ▶ Saglabājiet iestatījumu ar taustiņu **ok**. Pēc 3 sekundēm iestatījums tiek saglabāts automātiski.

Displejā nepārtraukti tiek rādīts .

Manuālā vasaras režīma izslēgšana

- ▶ Nospiediet taustiņu .
- ▶ Ar bultiņas taustiņu ▲ iestatiet vēlamo maksimālo turpgaitas temperatūru.
- ▶ Saglabājiet iestatījumu ar taustiņu **ok**. Pēc 3 sekundēm iestatījums tiek saglabāts automātiski.

Displejā nepārtraukti tiek rādīts .

Papildu norādījumi sniegti regulēšanas sistēmas lietošanas instrukcijā.

4 Termiskā dezinfekcija

Lai iekārtām ar karstā ūdens tvertni novērstu karstā ūdens bakteriālu piesārņošanu ar, piemēram, legionellām, mēs iesakām pēc ilgākas dīkstāves veikt termisku dezinfekciju.

Varat programmēt apkures temperatūras regulatoru ar karstā ūdens vadību, lai veiktu termisku dezinfekciju. Varat arī sazināties ar speciālistu, lai veiktu termisku dezinfekciju.



UZMANĪBU:

Savainošanās risks applaucēšanās rezultātā!

Termiskās dezinfekcijas laikā var rasties nopietni applaucējumi, ja tiek ņemts karstais ūdens bez aukstā ūdens piejaukuma.

- ▶ Maksimālo iestatāmo karstā ūdens temperatūru atļauts pielietot tikai termiskajai dezinfekcijai.
- ▶ Informēt mājokļa iedzīvotājus par applaucēšanās riskiem.
- ▶ Termiskā dezinfekcija veicama ārpus standarta darba laikiem.
- ▶ Neņemt karsto ūdeni, ja tas nav sajaukts ar auksto.

Pareiza termiskā dezinfekcija aptver karstā ūdens sagatavošanas sistēmu, ieskaitot ūdens ņemšanas vietas.


- ▶ Apkures temp. regulatora karstā ūdens progr. iestatiet termisko dezinfekciju (→ apkures temp. regulatora lietoš.instrukcija).
- ▶ Aizveriet karstā ūdens ņemšanas krānus.
- ▶ Ja uzstādīts cirkulācijas sūknis, ieslēdziet ilgstošās darbības režīmu.
- ▶ Tiklīdz ir sasniegta maksimāla temperatūra: sākot no tuvākās līdz tālākajai karstā ūdens ņemšanas vietai, teciniet karsto ūdeni, līdz 3 minūtes ir izplūdis 70 °C karsts ūdens.
- ▶ Atkal iestatiet sākotnējos iestatījumus.

5 Key (Piederumi)




Pateicoties Key, iespējamas iekārtas papildu funkcijas (→ Key instalācijas un lietošanas instrukcija).

- Iespraudiet Key.

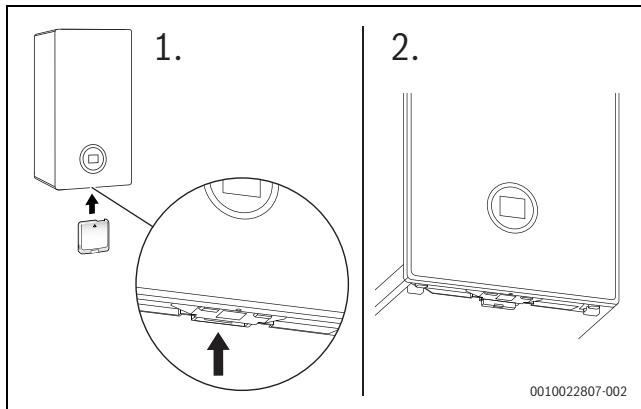

Att. 3 Key pieslēgvietas novietojums

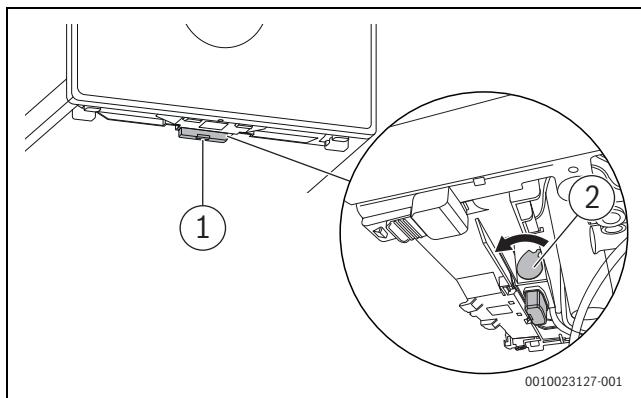

Att. 4 Key nostiprināšana

- Velciet sviru uz priekšu [2].
Key ir nostiprināts.
LED [1] mirgo zaļā krāsā.



Normāla ekspluatācijas režīmā LED nodziest, lai taupītu energiju.

Papildu informācija par LED statusu → Key instalācijas un lietošanas instrukcijā.

6 Enerģijas taupīšanas norādījumi

Ekonomiska apkure

Iekārta konstruēta, lai nodrošinātu nelielu enerģijas patēriņu un nenodarītu kaitējumu videi, vienlaikus gādājot par maksimālu mājīgumu. Kurināmā padeve deglim tiek regulēta atkarībā no dzīvokļa konkrētā siltuma pieprasījuma. Ja siltuma pieprasījums samazinās, iekārtā turpina darboties ar mazāku liesmu. Speciālisti šo procesu dēvē par past. regulēšanu. Pateicoties pastāvīgai regulēšanai, temperatūras svārstības ir niecīgas un siltuma sadalījums telpās ir vienmērīgs. Tāpēc ir iespējama situācija, ka iekārtā ilgāku laiku ir darbības režīmā, tomēr patērē mazāk kurināmā nekā tāda iekārta, kas pastāvīgi ieslēdzas un izslēdzas.

Apkures regulēšana

Optimālai apkures sistēmas jaudai ieteicams uzstādīt apkures regulēšanas sistēmu ar telpas temperatūras vadītu regulatoru vai āra temperatūras vadītu regulatoru un termostatiskajiem vārstiem.

Termostatiskie vārsti

Lai sasniegtais vēlamo telpas temperatūru, līdz galam atveriet termostatiskos vārstus. Ja vēlamā temperatūra netiek sasniegta ilgākā laika posmā, mainiet iestatīto telpas temperatūru regulatorā.

Grīdas apkure

Neiestatiet augstāku turpgaitas temperatūru par ražotāja ieteikto maksimālo apkures turpgaitas temperatūru. Mēs iesakām izmantot regulēšanas ierīci ar āra temperatūras vadību.

Vēdināšana

Vēdināšanas laikā aizveriet termostatiskos vārstus un īsu brīdi pilnībā atveriet logus. Vēdinot telpas, neatstāt logus puspavērtus. Pretējā telpā būs pastāvīgi siltuma zudumi, taču nebūs nekādu jūtamumu gaisa kvalitātes uzlabojumu.

Karstais ūdens

Vienmēr ieregulējiet iespējamī zemāku karstā ūdens temperatūru. Zems temperatūras regulatora iestatījums nozīmē lielu enerģijas ietaupījumu. Turklat augsta karstā ūdens temperatūra veicina apkāļkošanos un negatīvi ietekmē iekārtas funkciju (piemēram, paīldzinās uzsildīšanas laiks vai samazinās izplūdes apjoms).


Cirkulācijas sūknis

Ja ir uzstādīts cirkulācijas sūknis, iestatiet to ar laika programmu atbilstoši savām individuālajām vajadzībām (piem., no rīta, dienā, vakarā).

7 Klūmes

7.1 Gāzes krāna atvēršana/aizvēršana


- Piespiest rokturi un pagriezt pa kreisi līdz galam (rokturis plūsmas virzienā = atvērts).
- Piespiest rokturi un pagriezt pa labi līdz galam (rokturis šķērsām plūsmas virzienam = aizvērts).

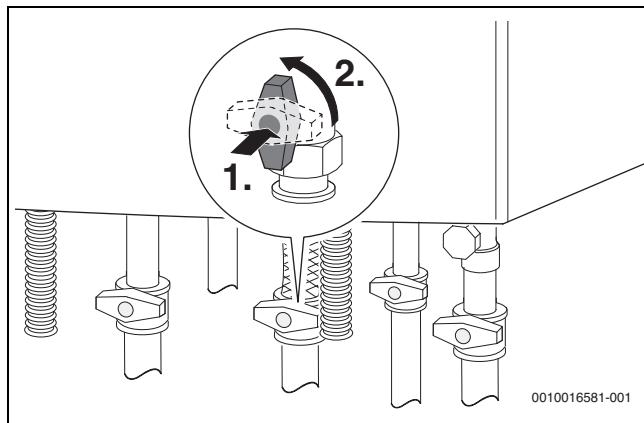

Att. 5 Atvērt gāzes krānu

7.2 Klūmu novēršana

Simbols parāda, ka radusies klūme. Klūmes cēlonis tiek parādīts kodēti (piem., klūmes kods 214).

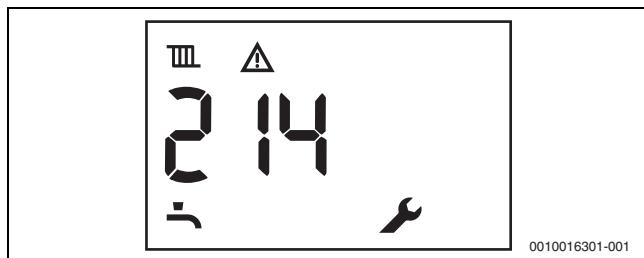

Att. 6 Klūmes koda piemērs

Dažas darbību pārtraucošas klūmes izraisa apkures sistēmas izslēgšanos, un tā sāk darboties tikai pēc atiestatišanas:

- Izslēdziet un atkal ieslēdziet iekārtu.
- vai-
- Vienlaikus nospiediet bultiņu taustiņus un un turiet, līdz simbols un vairs neparādās.

Iekārtā atkal sāk darboties. Tieka parādīta turpgaitas temperatūra.

Ja traucējumu nevar novērst:

- zvaniet spec.uznēm. vai klientu servisam.
- Paziņojiet parādīto klūmes kodu un iekārtas datus.

Iekārtas dati	
Iekārtas apzīmējums ¹⁾	
Sērijas numurs ¹⁾	
Ekspluatācijas uzsākšanas datums	
Iekārtas ražotājs	

1) Dati ir norādīti datu plāksnītē vadības paneļa pārsegā.

Tab. 3 Iekārtas dati klūmu gadījumā

8 Apkope

Apsekošana, tīrišana un apkope

Lietotājs ir atbildīgs par apkures sistēmas drošību un atbilstību apkārtējās vides aizsardzības normām.

Nodrošiniet, lai sertificēts specializēts uzņēmums reizi gadā pārbauda apkures sistēmu un, ja nepieciešams, veic tās tīrišanu un apkopi.

Mēs iesakām noslēgt līgumu ar sertificētu specializētu uzņēmumu par ikgadēju sistēmas apsekošanu, kā arī tīrišanu pēc nepieciešamības un apkopi.

- Darbus drīkst veikt vienīgi specializēts apkures tehnikas uzņēmums.
- Ja apkures sistēmai tiek konstatēti defekti neatkarīgi no ikgadējās apsekošanas, tie nekavējoties jānovērš.

Apšuvuma tīrišana

Neizmantojet asus vai kodigus tīrišanas līdzekļus.

- Noslaucit apšuvumu ar mitru lupatiņu.

Apkures darba spiediena pārbaude

Darba spiediens parasti ir robežās no 1 līdz 2 bar.

Ja nepieciešams lielāks darba spiediens, vērtību Jums iereguļēs speciālists.

- Nolasiet manometrā aktuālo darba spiediena rādījumu (\rightarrow att. 1, 6.lpp.).

Apkures ūdens papildināšana

Apkures ūdens papildināšana katrā apkures sistēmā notiek citādi. Palūdziet speciālistam Jums parādīt, kā notiek apkures ūdens papildināšana.

IEVĒRĪBAI:

Materiālie zaudējumi temperatūras svārstību dēļ!

Ja karsts katls tiek papildināts ar aukstu apkures ūdeni, termiskais spriegums var izraisīt sprieguma plaisu veidošanos.

- Apkures sistēmu uzpildiet tikai tad, kad tā ir atdzisusi. Maksimālā turpgaitas temperatūra 40 °C.

Maks. spiediens ir 3 bar - pie augstākās apkures ūdens temperatūras, to nedrīkst pārsniegt (atveras drošības vārsti).

Radiatoru atgaisošana

Ja sildķermenī neuzsilst vienmērīgi:

- Atgaisojiet sildķermenus.

Solārās sistēmas siltumnesēja šķidruma pārbaude un uzpildīšana

Siltumnesēja šķidruma iepildīšanu drīkst veikt tikai speciālists.

- Reizi gadā jāveic siltumnesēja šķidruma pretsala aizsardzības pārbaude.
- Reizi 2 gados jāveic siltumnesēja šķidruma pretkorozijas aizsardzības (pH vērtības) pārbaude.

Nedrīkst pārsniegt maks. spiedienu 6 bar pie maksimālās solārās sistēmas temperatūras (atveras drošības vārsti).

9 Enerģijas patēriņš, apkārtējās vides aizsardzība un utilizācija

9.1 Ierīces dati attiecībā uz enerģijas patēriņu

Tālāk minētie produkta dati atbilst šādu ES Regulu prasībām: Nr. 811/2013, Nr. 812/2013, Nr. 813/2013 un Nr. 814/2013; tās papildina Direktīvu 2017/1369/ES.

Izstrādājuma dati	Simbols	Mērvienība	7 736 901 534
Izstrādājuma tips	-	-	GC2300i W 24 C 23
Kondensācijas tipa katls	-	-	Jā
Kombin.sildītājs	-	-	Jā
Nomin.silt. jauda	P _{novērtēts}	kW	24
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte	η _s	%	94
Energoefektivitātes klase	-	-	A
Lietderīgā siltumjauda			
Pie nominālās silt. jaudas un augstas temp. režīmā ¹⁾	P ₄	kW	24
Pie 30 % no nomin.siltuma jaudas un zemas temp. režīmā ²⁾	P ₁	kW	8
Lietderības koeficients			
Pie nominālās silt. jaudas un augstas temp. režīmā ¹⁾	η ₄	%	88,2
Pie 30 % no nomin.siltuma jaudas un zemas temp. režīmā ²⁾	η ₁	%	98,6
Papildu elektroen. pat.			
Pilnā slodzē	el _{maks.}	kW	0,037
Daļējā slodzē	el _{min.}	kW	0,010
Gaidstāvēs režīmā	P _{SB}	kW	0,003
Citas pozīcijas			
Siltumzudums gaidstāvēs režīmā	P _{stby}	kW	0,048
Slāp. oks. emisija	NO _x	mg/kWh	28
Akustiskās jaudas līmenis telpās	L _{WA}	dB(A)	44
Papildu dati kombinētajiem sildītājiem			
Deklar. slodzes profils	-	-	XL
Dienas elektroenerģ. patēr.	Q _{elec}	kWh	0,122
Gada elektroenerģ. patēr.	AEC	kWh	27
Dienas kurināmā patēriņš	Q _{fuel}	kWh	23,032
Gada kurināmā patēriņš	AFC	GJ	18
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte	η _{wh}	%	85
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte klase	-	-	A

1) Augstas temp.režims nozīmē, ka apkures iekārtas ieejā ir 60 °C atgaitas temp.un apkures iekārtas izejā ir 80 °C turpgaitas temperatūra.

2) Zemas temp. režīms nozīmē, ka atgaitas temp.(apkures iekārtas ieejā) kondens. tipa apkures katliem ir 30 °C, zemas temp. diapazona apkures katliem – 37 °C un citām apk.iekārtām – 50 °C

Tab. 4 Izstrādājuma dati attiecībā uz enerģijas patēriņu GC2300iW 24/28 C 23

Izstrādājuma dati	Simbols	Mērvienība	7 736 901 535
Izstrādājuma tips	-	-	GC2300i W 15/25 C 23
Kondensācijas tipa katls	-	-	Jā
Kombin.sildītājs	-	-	Jā
Nomin.silt. jauda	P _{novērtēts}	kW	15
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte	η _S	%	93
Energoefektivitātes klase	-	-	A
Lietderīgā siltumjauda			
Pie nominālās silt. jaudas un augstas temp. režīmā ¹⁾	P ₄	kW	15
Pie 30 % no nomin.siltuma jaudas un zemas temp. režīmā ²⁾	P ₁	kW	5
Lietderības koeficients			
Pie nominālās silt. jaudas un augstas temp. režīmā ¹⁾	η ₄	%	88,2
Pie 30 % no nomin.siltuma jaudas un zemas temp. režīmā ²⁾	η ₁	%	98,6
Papildu elektroen. pat.			
Pilnā slodzē	el _{maks.}	kW	0,020
Daļējā slodzē	el _{min.}	kW	0,010
Gaidstāvēs režīmā	P _{SB}	kW	0,003
Citas pozīcijas			
Siltumzudums gaidstāvēs režīmā	P _{stby}	kW	0,048
Slāp. oks. emisija	NO _x	mg/kWh	28
Akustiskās jaudas līmenis telpās	L _{WA}	dB(A)	39
Papildu dati kombinētajiem sildītājiem			
Deklar. slodzes profils	-	-	XL
Dienas elektroenerģ. patēr.	Q _{elec}	kWh	0,122
Gada elektroenerģ. patēr.	AEC	kWh	27
Dienas kurināmā patēriņš	Q _{fuel}	kWh	23,032
Gada kurināmā patēriņš	AFC	GJ	18
Ūdens uzsildišanas energoefektivitāte	η _{wh}	%	85
Ūdens uzsildišanas energoefektivitāte klase	-	-	A

1) Augstas temp.režīms nozīmē, ka apkures iekārtas ieejā ir 60 °C atgaitas temp.un apkures iekārtas izejā ir 80 °C turpgaitas temperatūra.

2) Zemas temp. režīms nozīmē, ka atgaitas temp.(apkures iekārtas ieejā) kondens. tipa apkures katliem ir 30 °C, zemas temp. diapazona apkures katliem – 37 °C un citām apk.iekārtām – 50 °C

Tab. 5 Izstrādājuma dati attiecībā uz enerģijas patēriņu GC2300iW 15/25 C 23

Izstrādājuma dati	Symboli	Mērvienība	7 736 901 536
Izstrādājuma tips	-	-	GC2300iW 15 P 23
Kondensācijas tipa katls	-	-	Jā
Kombin.sildītājs	-	-	Nē
Nomin.silt. jauda	$P_{novērtēts}$	kW	15
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte	η_s	%	93
Energoefektivitātes klase	-	-	A
Lietderīgā siltumjauda			
Pie nominālās silt. jaudas un augstas temp. režīmā ¹⁾	P_4	kW	15
Pie 30 % no nomin.siltuma jaudas un zemas temp. režīmā ²⁾	P_1	kW	5
Lietderības koeficients			
Pie nominālās silt. jaudas un augstas temp. režīmā ¹⁾	η_4	%	88,2
Pie 30 % no nomin.siltuma jaudas un zemas temp. režīmā ²⁾	η_1	%	98,6
Papildu elektroen. pat.			
Pilnā slodzē	$el_{maks.}$	kW	0,032
Dalējā slodzē	$el_{min.}$	kW	0,010
Gaidstāves režīmā	P_{SB}	kW	0,003
Citas pozīcijas			
Siltumzudums gaidstāves režīmā	P_{stby}	kW	0,048
Slāp. oks. emīzija	NO_x	mg/kWh	23
Akustiskās jaudas līmenis telpās	L_{WA}	dB(A)	43
Papildu dati kombinētajiem sildītājiem			
Deklar. slodzes profils	-	-	-
Dienas elektroenerģ. patēr.	Q_{elec}	kWh	-
Gada elektroenerģ. patēr.	AEC	kWh	-
Dienas kurināmā patēriņš	Q_{fuel}	kWh	-
Gada kurināmā patēriņš	AFC	GJ	-
Ūdens uzsildišanas energoefektivitāte	η_{wh}	%	-
Ūdens uzsildišanas energoefektivitāte klase	-	-	-

1) Augstas temp.režīms nozīmē, ka apkures iekārtas ieejā ir 60 °C atgaitas temp.un apkures iekārtas izejā ir 80 °C turpgaitas temperatūra.

2) Zemas temp. režīms nozīmē, ka atgaitas temp.(apkures iekārtas ieejā) kondens. tipa apkures katliem ir 30 °C, zemas temp. diapazona apkures katliem – 37 °C un citām apk.iekārtām – 50 °C

Tab. 6 Izstrādājuma dati attiecībā uz enerģijas patēriņu GC2300iW 15 P 23

Izstrādājuma dati	Simbols	Mērvienība	7 736 901 537
Izstrādājuma tips	-	-	GC2300iW 24 P 23
Kondensācijas tipa katls	-	-	Jā
Kombin.sildītājs	-	-	Nē
Nomin.silt. jauda	P _{novērtēts}	kW	24
Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte	η _s	%	94
Energoefektivitātes klase	-	-	A
Lietderīgā siltumjauda			
Pie nominālās silt. jaudas un augstas temp. režīmā ¹⁾	P ₄	kW	24
Pie 30 % no nomin.siltuma jaudas un zemas temp. režīmā ²⁾	P ₁	kW	8
Lietderības koeficients			
Pie nominālās silt. jaudas un augstas temp. režīmā ¹⁾	η ₄	%	88,2
Pie 30 % no nomin.siltuma jaudas un zemas temp. režīmā ²⁾	η ₁	%	98,6
Papildu elektroen. pat.			
Pilnā slodzē	el _{maks.}	kW	0,037
Daļējā slodzē	el _{min.}	kW	0,010
Gaidstāvēs režīmā	P _{SB}	kW	0,003
Citas pozīcijas			
Siltumzudums gaidstāvēs režīmā	P _{stby}	kW	0,048
Slāp. oks. emisija	NO _x	mg/kWh	28
Akustiskās jaudas līmenis telpās	L _{WA}	dB(A)	44
Papildu dati kombinētajiem sildītājiem			
Deklar. slodzes profils	-	-	-
Dienas elektroenerģ. patēr.	Q _{elec}	kWh	-
Gada elektroenerģ. patēr.	AEC	kWh	-
Dienas kurināmā patēriņš	Q _{fuel}	kWh	-
Gada kurināmā patēriņš	AFC	GJ	-
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte	η _{wh}	%	-
Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte klase	-	-	-

1) Augstas temp.režīms nozīmē, ka apkures iekārtas ieejā ir 60 °C atgaitas temp.un apkures iekārtas iezjā ir 80 °C turpgaitas temperatūra.

2) Zemas temp. režīms nozīmē, ka atgaitas temp.(apkures iekārtas ieejā) kondens. tipa apkures katliem ir 30 °C, zemas temp. diapazona apkures katliem – 37 °C un citām apk.iekārtām – 50 °C

Tab. 7 Izstrādājuma dati attiecībā uz enerģijas patēriņu GC2300iW 24 P 23

9.2 Apkārtējās vides aizsardzība un utilizācija

Vides aizsardzība ir Bosch grupas uzņēmējdarbības pamatprincips. Mūsu izstrādājumu kvalit., ekonom. un apkārt. vides aizsardz. mums ir vienlīdz svarīgi mērķi. Mēs stingri ievērojam apkārtējās vides aizsardzības likumdošanu un prasības.

Lai aizsargātu apkārtējo vidi, mēs izmantojam vislabāko tehniku un materiālus, ievērojot ekonomiskos mērķus.

Iepakojums

Mēs piedalāmies iesaiņojamo materiālu otrreizējās izmantošanas sistēmas izstrādē, lai nodrošinātu to optimālu pārstrādi.

Visi izmantotie iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un otrreiz pārstrādājami.

Nolietotā iekārta

Nolietotas iekārtas satur vērtīgas izejvielas, kurās jānodod otrreizējai pārstrādei.

Konstruktīvie mezgli ir viegli atdalāmi. Plastmasa ir marķēta. Tādējādi visus konstruktīvos mezglus ir iespējams sašķirot un nodot otrreizējai pārstrādei vai utilizācijai.

10 Termini

Darba spiediens

Darba spiediens ir apkures sistēmas spiediens.

Kondensācijas tipa gāzes apkures katls

Kondensācijas tipa gāzes apkures katls izmanto ne tikai siltumu, kas rodas sadegot gāzei un ir izmērāma kā temperatūra, bet arī siltumu, ko rada ūdens tvaiks. Tādēļ kondensācijas tipa gāzes apkures katlam ir īpaši augsts lietderības koeficients.

Caurplūdes princips

Ūdens uzsilst, caurplūstot iekārtai. Maksimālais ūdens ņemšanas apjoms ir pieejams ātri, jo nav nepieciešams ilgāks gaidīšanas laiks vai pārtraukumi uzsildīšanai.

Apkures temperatūras regulators

Apkures temperatūras regulators nodrošina automātisko turpgaitas temperatūras regulēšanu atkarībā no āra temperatūras (āra temperatūras vadītu regulatoru gadījumā) vai telpas temperatūras savienojumā ar laika programmu.

Apkures atgaita

Apkures atgaita ir caurulvads, pa kuru apkures ūdens ar zemāku temperatūru no sildvirsmām plūst atpakaļ iekārtā.

Apkures turpgaita

Apkures turpgaita ir caurulvads, pa kuru apkures ūdens ar augstāku temperatūru no iekārtas plūst uz sildvirsmām.

Apk. ūdens

Apkures ūdens ir ūdens, ar kuru tiek piepildīta apkures sistēma.

Termostatiskais vārstiņš

Termostatiskais vārstiņš ir mehānisks temperatūras regulators, kas, izmantojot vārstu, atkarībā no apkārtējās vides temperatūras nodrošina mazāku vai lielāku apkures ūdens caurplūdi, lai saglabātu nemainīgu temperatūru.

Sifons

Sifons ir ūdens aizvars smakas aizturei ūdenim, kas plūst no drošības vārsta noteikā.

Turpgaitas temperatūra

Turpgaitas temperatūra ir temperatūra, ar kādu uzsildītais apkures ūdens no iekārtas plūst uz sildvirsmām.

Cirkulācijas sūknis karstajam ūdenim

Cirkulācijas sūknis liek karstajam ūdenim cirkulēt starp tvertni un ūdens ņemšanas vietu. Tādējādi ūdens ņemšanas vietā ir ātrāk pieejams silts ūdens.

Robert Bosch SIA
Gāzes apkures iekārtas
Mūkusalas iela 101, Riga, LV-1004
Latvia
Tel : +371 67802100
www.junkers.lv